


ทรายรองพื้นหนา 0.10 เมตร หรือ เทคอนกรีตรองพื้น ตามเอกสาร ปร.4 กำหนด
 ดินหรือลูกรังถม หลังท่อ มีความหนา ไม่ต่ำกว่า 0.40 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
 ดินหรือลูกรังกลบบริเวณด้านข้างท่อ ทั้งสองข้าง
 ท่อระบายน้ำ ขนาดต่างๆ



รูปตัดวางท่อระบายน้ำ
 NO SCALE

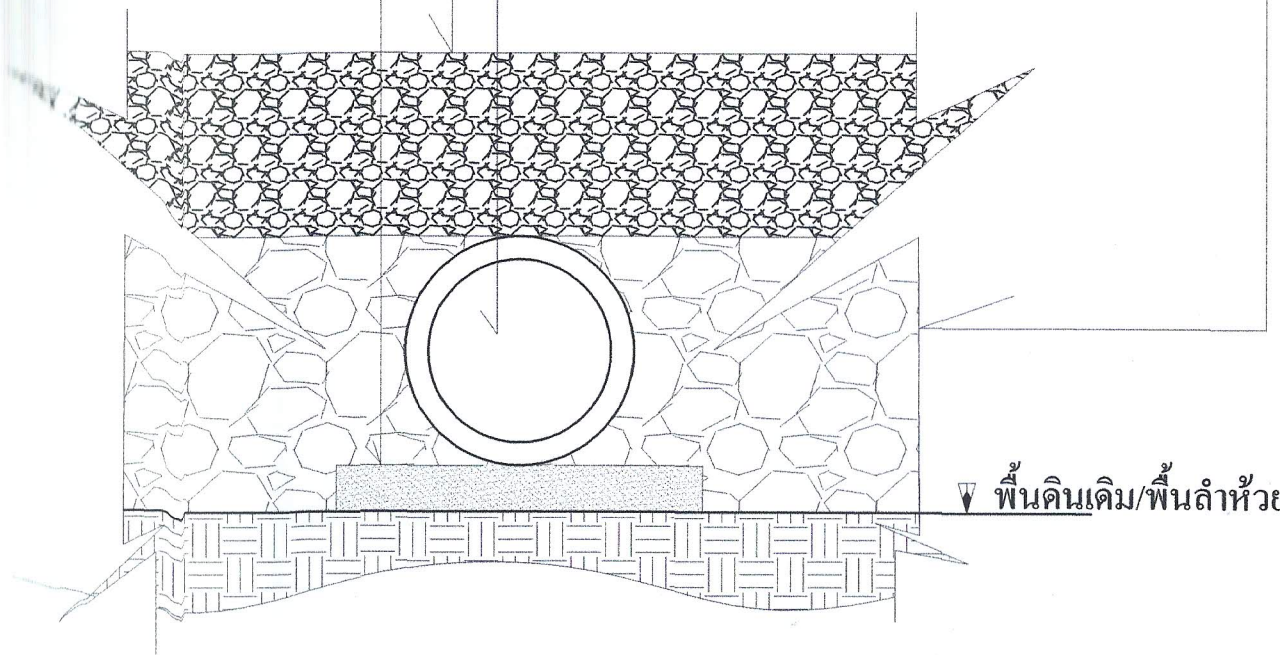

แบบ อบต.บ้องตี้

แบบวางท่อระบายน้ำ

เขียน

นายณัฐวิทย์ รัตนานายช่างโยธา

วิศวกร

สย.

เห็นชอบ

ปลัด อบต.บ้องตี้

นายวิกรม แก้วเพชร

อนุมัติ

นายก อบต.บ้องตี้

นายนิทัศน์ ลูกอินทร์

วัน/เดือน/ปี

1 / 2